

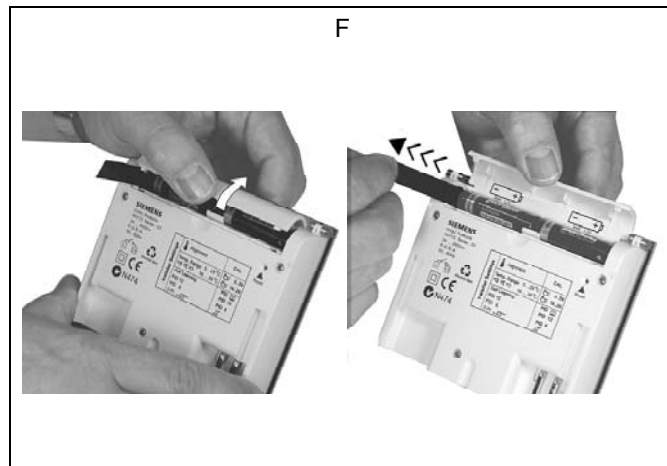
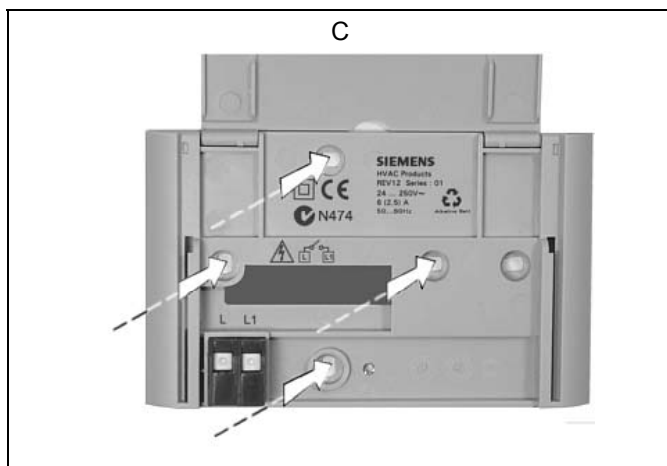
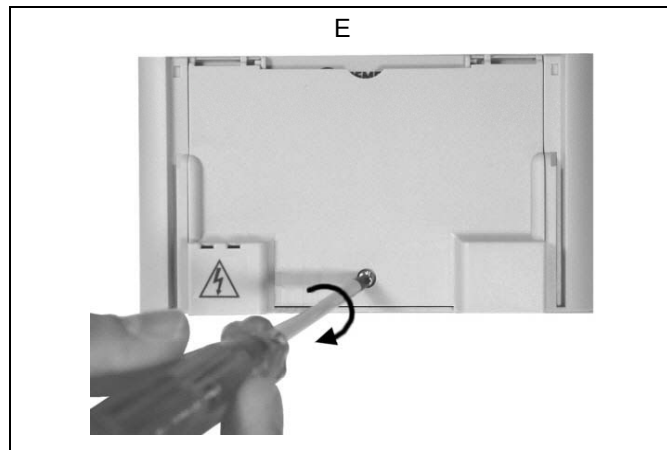
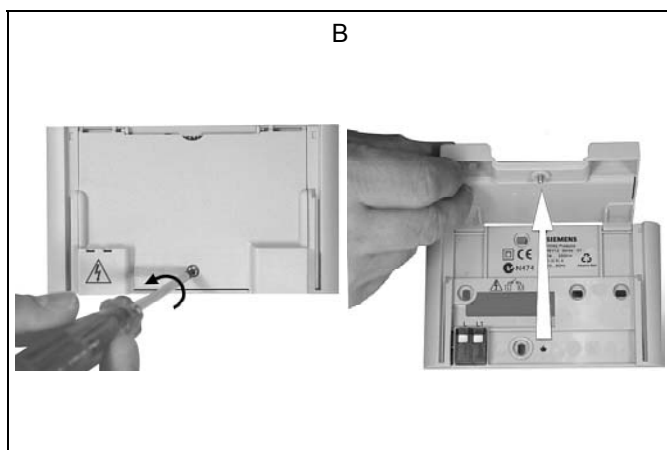


REV12

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| de | <i>Installationsanleitung</i> | en | <i>Installation instructions</i> |
| fr | <i>Instructions d'installation</i> | it | <i>Istruzioni di montaggio</i> |
| es | <i>Instrucciones de montaje</i> | nl | <i>Installatie-aanwijzing</i> |
| sv | <i>Installationsanvisning</i> | da | <i>Installationsvejledning</i> |
| hu | <i>Telepítési leírás</i> | pl | <i>Instrukcja montażu i uruchomienia</i> |
| cs | <i>Montážní návod</i> | | |

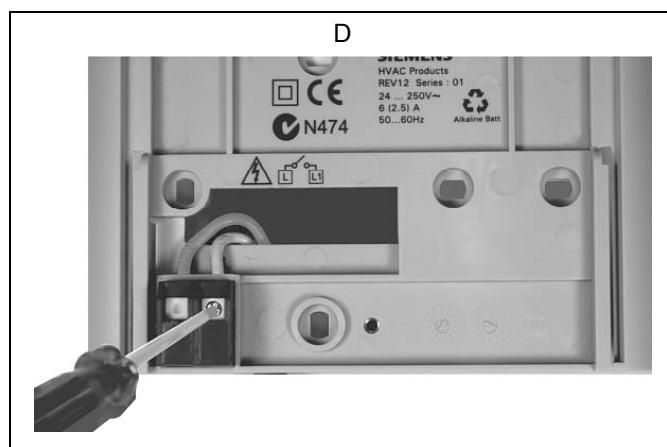



G

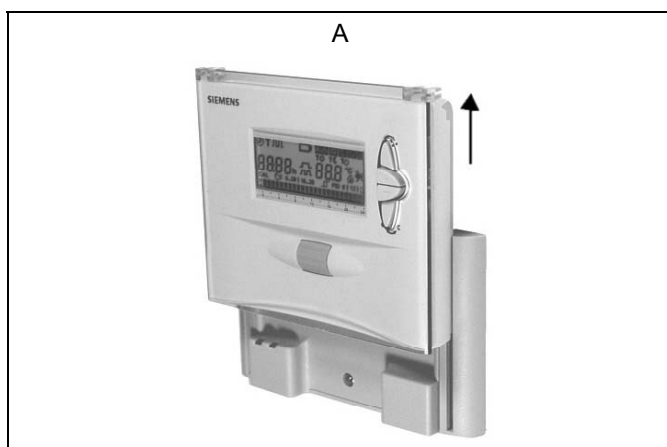


H




① / 4.2.1

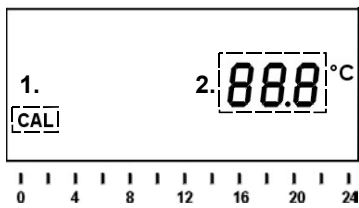

② / 4.2.2

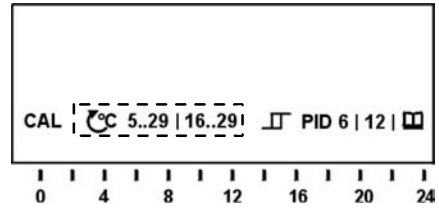


③ / 4.2.3

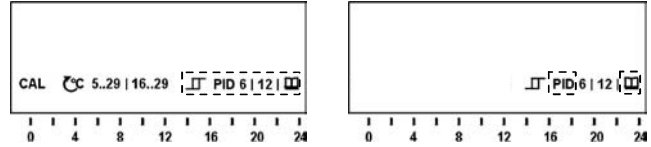


Factory setting

④ / 4.2.3

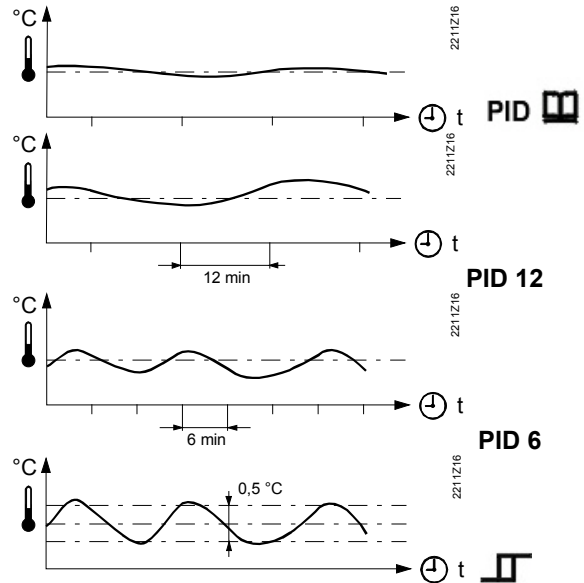

⑤ / 4.2.4

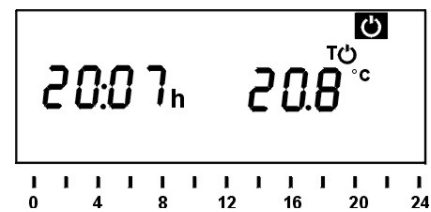

de Inbetriebsetzung


1. Montage

Gerät vom Sockel entfernen, Vorgehen gemäss Bild A.
Für die Montage Bilder B und C.
(siehe auch Montagehinweise)

2. Verdrahtung prüfen

Die Anschlüsse sind im Kapitel "Anschlussschaltplan" ersichtlich. Siehe auch Bild D und E.

Hinweis: Keine Litzen verwenden, nur Volldraht oder Litzen mit Aderendhülsen.



3. Isolierstreifen entfernen

Sobald der schwarze Isolierstreifen am Batteriekontakt entfernt wird, ist das Gerät in Betrieb. Siehe auch Bild F.

4. Konfiguration

4.1 Einstieg in die Fachmannebene

Durch gleichzeitiges Drücken der Wärmer- und Kältertaste sowie Rollen am Rollwahlschalter zuerst vom Display weg und anschliessend gegen das Display, wird die Fachmannebene freigegeben. Siehe auch Bild H.

4.2 Diverse Funktionen

4.2.1 Fühler kalibrieren

Nach dem Aktivieren der Fachmannebene blinkt das Symbol **CAL**. Durch Drücken auf den Rollwahlschalter blinkt die aktuell gemessene Temperatur und kann nun durch Rollen gegen das Display oder vom Display weg, um max. $\pm 2\text{ °C}$ neu kalibriert werden. Eingabe speichern mit einem Druck auf den Rollwahlschalter (siehe auch Abbildung ①)

4.2.2 Sollwert-Begrenzung

2 Einstellmöglichkeiten

°C 5..29 oder °C 16..29

In der Fachmannebene kann vom blinkenden **CAL** Symbol mit einer Rollbewegung gegen das Display auf das Sollwertbegrenzungssymbol gewechselt werden.

Durch Drücken akzeptieren. 5...29 °C blinkt (Werkseinstellung). Durch Drücken akzeptieren oder mit einer Rollbewegung weiter.

Es blinkt die Einstellung 16...29 °C.

Durch Drücken akzeptieren (siehe auch Abbildung ②).

4.2.3 Regelverhalten

In der Fachmannebene kann vom blinkenden **CAL** Symbol mit einer Rollbewegung vom Display weg auf die Symbole der verschiedenen Regelalgorithmen gewechselt werden.

(siehe auch Abbildung ③)

Durch Drücken akzeptieren. **PID** (Werkseinstellung) blinkt. Durch Drücken akzeptieren oder mit jeder weiteren Rollbewegung gegen das Display die folgenden Regelverhalten anwählen:

, **PID 6**, **PID 12** oder **PID** . Gewünschtes Regelverhalten durch Drücken akzeptieren.

Beschreibung des Regelverhaltens siehe anschliessend.
(siehe auch Abbildung ④)

PID **Self learning** Adaptive Regelung:
Für alle Anwendungen (Werkseinstellung).

PID 12 Normale Regelstrecke:
Für Anwendungen an Orten mit normalen Temperaturschwankungen.

PID 6 Schnelle Regelstrecke:
Für Anwendungen an Orten mit grossen Temperaturschwankungen.



Schwierige Regelstrecke:
Reiner Zweipunktregler mit 0,5 °C Schaltdifferenz.

4.2.4 Frostschutzbetrieb

Mit dem Betriebsartenwahlschalter auf das Symbol schalten (siehe auch Abbildung ⑤).
Muss der Standardwert von 5 °C verändert werden, wird über das Temperaturmenü **T** der Sollwert für Frostschutz geändert (siehe Bedienungsanleitung).

5. Gerät wieder auf Sockel schieben

Vorgehen gemäss Bild G.

6. Funktionskontrolle

- Anzeige kontrollieren. Erscheint keine Anzeige muss der Einbau und die Funktion der Batterien geprüft werden.
- Betriebsart Komfort
- Mit dem Temperaturmenü **T** den Temperatursollwert auf 29 °C einstellen (siehe Bedienungsanleitung).
- Das Relais und somit das Stellgerät müssen spätestens nach einer Minute schalten. Das Symbol erscheint auf dem Display. Ist dies nicht der Fall:
 - Stellgerät und Verdrahtung prüfen.
 - Eventuell ist die Raumtemperatur höher als 29 °C
- Sollwerttemperatur wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen (Standardwert 19 °C oder eigene Einstellung)
- Gewünschte Betriebsart wählen

7. Reset

Benutzerdefinierte Daten:

Taste hinter der Nadelöffnung mindestens eine Sekunde drücken: Dadurch werden die benutzerspezifischen Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt (die „Fachmann“-Einstellungen bleiben unverändert). Die Uhr beginnt bei 12:00. Während der Resetzeit leuchten alle Anzeigefelder des Displays, und können so überprüft werden.

Alle benutzerdefinierten Daten plus Heizfachmann - Einstellungen:

Taste hinter der Nadelöffnung zusammen mit der Wärmer- und Kältertaste mindestens eine Sekunde drücken.

Nach diesem Reset werden die **Werkseinstellungen** neu geladen (siehe auch Abschnitt „Werkseinstellungen“ in der Bedienungsanleitung).

8. Hinweise

- REV12 ist ein elektronischer Raumtemperaturregler mit Tagesschaltuhr.
- Der Regler gehört zur Softwareklasse A und ist für den Gebrauch in einer Umgebung mit normalem Verschmutzungsgrad vorgesehen.

- Sollten im Referenzraum thermostatische Heizkörperventile installiert sein, müssen diese vollständig geöffnet werden.

- Die örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen sind einzuhalten.

en Commissioning


1. Mounting

Remove controller from its base by proceeding according to Fig. A. For mounting, refer to Figs. B and C. (also refer to "Mounting notes").

2. Check wiring

For the electrical connections, refer to "Connection diagram" (also refer to Figs. D and E).

Note: do not use stranded wires, only solid wires or stranded wires with ferrules.



3. Remove the battery transit tab

As soon as the battery transit tab is removed, the controller starts to operate (also refer to Fig. F).

4. Configuration

4.1 Accessing the heating engineer level

The heating engineer level will be enabled by pressing simultaneously the warmer and colder buttons and by rolling the roller selector away from the display and then toward the display (also refer to Fig. H).

4.2 Functions

4.2.1 Calibrating the temperature sensor

After activating the heating engineer level, the **CAL** symbol will flash. When pressing the roller selector, the room temperature currently measured flashes and can now be recalibrated by a maximum of ± 2 °C by rolling either toward the display or away from it. To store the re-calibration, press the roller selector (also refer to Fig. ①).

4.2.2 Setpoint limitation

There are 2 setting choices available:

°C 5..29 or **°C 16..29**

On the heating engineer level, change from the flashing **CAL** symbol to the setpoint limitation symbol by rolling toward the display.

Press to accept. 5...29 °C will flash (factory setting). Press to accept or continue rolling. Setting 16...29 °C will flash.

Press to accept (also refer to Fig. ②).

4.2.3 Control mode

On the heating engineer level, change from the flashing **CAL** symbol to the symbols of the various control modes by rolling away from the display (also refer to Fig. ③).

Press to accept. **PID**  (factory setting) will flash. Press to accept (Fig. 3) or continue rolling toward the display to select one of the following control modes:

, **PID 6**, **PID 12** or **PID** . Press to accept the required control mode.

A brief description of the control modes is given below (also refer to Fig. ④).

PID

Self-learning, adaptive control:

Suited for all standard applications (factory setting).

PID 12

Normal controlled systems:

For locations with normal temperature variations.

PID 6

Fast controlled systems:

For locations with significant temperature variations.



Difficult controlled systems:

Proper 2-position controller with a switching differential of 0.5 °C.

4.2.4 Frost protection mode

Use operating mode selector  to select symbol  (also refer to Fig. ⑤).

If the standard value of 5 °C need to be changed, the frost protection setpoint **T**  must be changed via temperature menu **T** (refer to the Operating Instructions).

5. Replacing the controller

Proceed according to Fig. G.

6. Functional check

- Check the display. If there is no display, check the correct fitting and function of the batteries.
- Comfort mode 
- Select temperature menu **T** and adjust the temperature setpoint **T**  to 29 °C (refer to the Operating Instructions)
- The relay must be energized and thus the actuating device activated within one minute. Flame symbol  will appear on the display. If that is not the case:
 - Check actuating device and wiring
 - The room temperature is possibly above 29 °C
- Reset the setpoint temperature **T**  to the initial value (standard value 19 °C or individual setting)
- Select the required operating mode

7. Reset

User-defined data:

Press the button behind the pin opening for at least one second: this resets the user-specific settings to their default values (the heating engineer settings will not be changed). The clock starts at 12:00. During the reset time, all sections of the display light up, enabling them to be checked.

All user-defined data plus the heating engineer settings:

Press the button behind the pin opening together with the warmer and colder buttons for at least one second.

After this reset, the **factory settings** will be reloaded (also refer to section "Factory settings" in the operating instructions).

8. Notes

- REV12 is an electric daily programmable room temperature controller.
- The controller conforms to "Software Class A" and is for use in "normal" pollution situation.

- If the reference room is equipped with thermostatic radiator valves, they must be set to their fully open position
- Ensure that the local regulations for electrical installations are complied with

fr Mise en service

1. Montage


Retirer l'appareil de son socle, procédez comme indiqué figure A.

Pour le montage, référez-vous aux figures B et C. (voir également instructions de montage)

2. Vérifier le câblage

Les schémas de raccordement figurent au chapitre "Schémas de raccordement". Voir aussi figures D et E.

Nota: Ne pas utiliser des câbles plats, uniquement des fils ronds ou des câbles plats avec embouts préfabriqués.



3. Retirer la bande isolante

Dès que la bande isolante est retirée du contact des piles, l'appareil se met en service. Voir également schéma F.

4. Configuration

4.1 Accès au niveau chauffagiste

En appuyant simultanément sur les touches "plus chaud" et "plus froid" et en tournant le navigateur d'abord dans le sens opposé de l'afficheur et ensuite vers l'afficheur, l'appareil libère l'accès au niveau "chauffagiste". Voir aussi figure H.

4.2 Fonctions diverses

4.2.1 Calibrer la sonde

Dès l'entrée au niveau chauffagiste, le symbole **CAL** clignote. En appuyant sur le navigateur la température actuelle clignote et peut être réajustée en tournant le navigateur de $\pm 2^\circ\text{C}$ max. Valider l'entrée par une pression sur le navigateur (voir également figure ①).

4.2.2 Limitation de la consigne

2 possibilités de réglage

°C 5..29 ou **°C 16..29**

Au niveau "chauffagiste": passez du symbole **CAL** au symbole de limitation de consigne en tournant le navigateur vers l'afficheur.

Accepter le menu par une pression sur le navigateur. 5...29 °C clignote (réglage d'usine). Accepter par une pression sur le navigateur et continuer en tournant celui-ci. Le réglage 16...29 °C clignote.

Valider par une pression sur le navigateur (voir également figure ②).

4.2.3 Mode de régulation

Au niveau "Chauffagiste", passez du symbole CAL aux symboles des différents algorithmes de régulation en tournant le navigateur vers l'afficheur (voir figure ③).

Appuyer pour entrer dans ce menu. **PID** , réglage par défaut, clignote. Pour accepter, appuyer sur le navigateur ou continuer en tournant vers l'afficheur

II, **PID 6**, **PID 12** ou **PID** . Accepter le mode de régulation souhaité par une pression sur le navigateur.

Description du mode de régulation voir ci-après. (voir également figure ④)

PID  **Self learning** Régulation auto-adaptative: Pour toutes les applications (réglages par défaut).

PID 12 Boucle de régulation normale: Pour applications avec variations de température normales.

PID 6 Boucle de régulation rapide. Pour applications avec de fortes variations de température



Boucle de régulation difficile: Régulateur tout ou rien avec différentiel 0,5 °C.

4.2.4 Régime hors-gel

Aller avec le sélecteur de régime  sur le symbole  (voir aussi figure ⑤).

Si vous souhaitez modifier la valeur par défaut de 5 °C, allez dans le menu température **T** et modifiez **T**  (voir mode d'emploi).

5. Replacer l'appareil sur le socle

Procédez comme indiqué figure G.

6. Contrôle des fonctions.

- Vérifiez l'affichage. Si l'afficheur reste vide, vérifier la position correcte et l'état des piles.
- Régime Confort 
- Régler dans le menu température **T** la consigne **T**  sur 29 °C (voir mode d'emploi)
- Le relais et par conséquent l'appareil commandé doivent se mettre en marche après quelques minute. Le symbole  apparaît sur l'afficheur. Si cela n'est pas le cas:
 - Vérifier le câblage électrique et les liaisons avec l'appareil commandé
 - La température ambiante est peut-être supérieure à 29 °C
- Remettre **T**  sur la valeur initiale (valeur par défaut 19 °C ou réglage personnalisé)
- Sélectionner le régime désiré

7. Réinitialisation (Reset)

Données utilisateur :

En appuyant sur le micro-contact situé derrière le trou d'épingle durant au moins 1 seconde, les réglages spécifiques utilisateur sont ramenées à leurs valeurs standard (les réglages "chauffagiste" restent inchangées). L'horloge revient à 12:00. Durant le délai de réinitialisation, tous les champs de l'afficheur sont allumés, permettant ainsi le contrôle des valeurs.

Réinitialisation de tous les réglages chauffagiste et spécifiques utilisateur :

Appuyer simultanément sur le micro-contact situé derrière le trou d'épingle et sur les touches "plus chaud" et "plus froid" durant au moins 1 seconde.

Cette réinitialisation provoque le "rechargement" des „**Réglages d'usine**“ (voir également le chapitre correspondant du mode d'emploi).

8. Remarques

- Le REV12 est un régulateur électronique de température ambiante avec une horloge hebdomadaire.
- Il fait partie de la classe A des logiciels et est prévu pour un fonctionnement dans un environnement avec un degré d'encrassement normal.

it Messa in servizio

1. Installazione


Rimuovere il regolatore dalla basetta come mostrato in fig. A.; per l'installazione procedere facendo riferimento alle fig. B e C.

(fare rif. alle "Note di montaggio")

2. Collegamenti elettrici

Per i collegamenti elettrici, fare riferimento alla sezione "schema di collegamento" (rif. Fig. D e E).

Note: si consiglia di utilizzare dei capicorda per effettuare i collegamenti elettrici alla morsettiera del regolatore



3. Rimozione della linguetta di protezione

Rimuovendo la linguetta nera di protezione dalle batterie, il regolatore si accende automaticamente. (rif. Fig. F).

4. Configurazione

4.1 Accesso al livello tecnico

Il livello tecnico si attiva premendo contemporaneamente i pulsanti per la modifica del valore del setpoint (+ aumento e - diminuzione) e facendo scorrere il tasto di scorrimento prima verso il basso e poi verso l'alto. (rif. Fig. H).

4.2 Parametri di controllo

4.2.1 Calibrazione della sonda

Dopo aver attivato il livello tecnico, il display visualizza una serie di parametri di controllo che possono essere modificati. Il primo che appare, lampeggiando, sulla sinistra è il simbolo **CAL** (calibrazione sonda). Premere il pulsante di scorrimento per visualizzare la temperatura ambiente attualmente misurata, a questo punto è possibile ricalibrare la sonda per un massimo di $\pm 2^\circ\text{C}$. Per modificare il valore muovere il pulsante di scorrimento verso l'alto (aumento) o verso il basso (diminuzione). Per confermare la ricalibrazione premere il pulsante di scorrimento. (rif. Fig. ①).

4.2.2 Campo di lavoro del setpoint

Il regolatore permette di selezionare 2 differenti campi di lavoro del setpoint:

°C 5..29 o **°C 16..29**

Attivare il livello tecnico, una volta visualizzato a display il simbolo **CAL** muovere il pulsante di scorrimento verso l'alto per passare al livello del campo di lavoro del setpoint. A questo punto appare lampeggiando il campo di lavoro 5...29 °C (Impostazione di fabbrica). Premere il pulsante di scorrimento per confermare oppure scorrere per selezionare l'altro campo di lavoro disponibile. L'altro campo di lavoro 16...29 °C appare lampeggiando.

- Si dans le local de référence les radiateurs sont dotés de vannes thermostatiques, celles-ci doivent être entièrement ouvertes
- Le contact de commande à distance doit être câblé séparément, c'est-à-dire avec un câble blindé

Les réglementations locales pour les installations électriques doivent être respectées.

Premere il pulsante di scorrimento per confermare il campo di lavoro selezionato. (rif. Fig. ②).

4.2.3 Modalità di regolazione PID

Una volta entrati nel livello tecnico, scorrere verso il basso dal livello **CAL** fino ad arrivare al livello delle modalità di

regolazione PID. (rif. Fig. ③). Premere il pulsante di scorrimento per entrare nel parametro dove appare lampeggiando il controllo autoadattante **PID**

(settaggio di fabbrica). Premere il pulsante di scorrimento (fig.3) per confermare il valore oppure scorrere verso il basso per selezionare una tra le seguenti modalità di regolazione:

PID 6, **PID 12** o **PID**

Una volta selezionata la modalità di regolazione richiesta, premere il pulsante di scorrimento per confermare.

La scelta della modalità di regolazione può essere agevolata seguendo la descrizione sottostante

(rif. Fig. ④).

PID **Auto-adattante:**

adatto a tutte le applicazioni standard
(Settaggio di fabbrica).

PID 12 Impianti con regolazione normale:
per ambienti laddove le variazioni di temperatura sono normali.

PID 6 Impianti con regolazione veloce:
per ambienti laddove le variazioni di temperatura sono significanti.

Impianti con regolazione difficile:
funzionamento a 2 punti, differenziale di 0.5°C .

4.2.4 Protezione antigelo

Utilizzare il selettore di regime di funzionamento per selezionare la protezione antigelo (rif. Fig. ⑤). Se fosse necessario modificare il setpoint **T₀** di 5°C (settaggio di fabbrica), occorre entrare nel menù **T** (rif. Istruzioni operative).

5. Sostituzione del regolatore

Procedere facendo riferimento alla Fig. G.

6. Controllo funzionamento

- Verificare il funzionamento del display. Se il display non si dovesse accendere controllare il corretto posizionamento delle batterie.
- Selezionare il regime di comfort
- Selezionare il menù **T** ed impostare il setpoint di comfort **T₀** fino a 29°C (rif. Istruzioni operative)

- d) Entro un minuto il relè viene eccitato chiudendo il contatto di comando. Quando il contatto chiude appare a display il simbolo .
- e) Se questo non avviene probabilmente:
la temperatura ambiente è superiore a 29 °C
- f) Reimpostare il setpoint di comfort  al settaggio di fabbrica (valore standard 19 °C)
- g) Selezionare il regime di funzionamento richiesto.

7. Reset

Premendo il pulsante di reset posizionato sul retro per almeno un secondo, tutte le impostazioni effettuate vengono annullate e il regolatore ritorna ai valori di fabbrica (i parametri impostati nel livello tecnico non vengono cancellati). L'orologio ripartirà dalle ore 12:00. Durante il reset, vengono visualizzati a display tutti i digit disponibili.

Premendo il pulsante di reset posizionato sul retro, tutte le impostazioni effettuate vengono annullate e il regolatore ritorna ai valori di fabbrica

8. Note

- Il REV12 è un regolatore ambiente con programmazione giornaliera.
- Il regolatore è conforme a "Software di Classe A" ed è progettato per lavorare in situazioni di inquinamento "normale".
- Se l'ambiente di riferimento presenta delle valvole termostatiche sui radiatori, posizionarle tutte in apertura.
- Rispettare le norme vigenti per effettuare i collegamenti elettrici

es Puesta en servicio


1. Montaje

Separar el controlador de su base según la Fig. A. Para montaje, ver las Figs. B y C.
(consultar también las "Notas de montaje").

2. Verificación del cableado

Para conexiones eléctricas, ver "Esquemas de conexionado" (ver también las Figs. D y E).

Nota: utilice cable flexible con terminal o hilo rígido.



3. Retirar la banda protectora de las pilas

Una vez retirada la banda protectora, el controlador empieza a funcionar (ver también Fig. F).

4. Configuración

4.1.1 Acceso a los ajustes de instalación

Se activan pulsando simultáneamente los botones de más calor (+) y más frío (-) y girando el selector hacia abajo y después hacia arriba (ver también Fig. H).

4.2 Funciones

4.2.1 Calibración de la sonda de temperatura

Tras activar los ajustes de instalación, parpadea el símbolo **CAL**. Al pulsar el selector de giro, la temperatura ambiente actualmente medida parpadea y puede ser recalibrada en un máximo de ± 2 °C girando el selector tanto hacia arriba como hacia abajo. Para guardar la recalibración, pulsar el selector de giro (ver también la Fig. ①).

4.2.2 Limitación de consigna

Existen 2 escalas de ajuste:

 5..29 °C  16..29 °C

En el programa de ajustes de instalación, cambiar del símbolo parpadeante **CAL** al símbolo de limitación de consigna girando hacia arriba.

Pulsar para aceptar. 5...29 °C parpadea (ajuste de fábrica). Pulsar para aceptar o continuar girando. El ajuste 16...29 °C parpadea.

Pulsar para aceptar (ver también la Fig. ②).

4.2.3 Modo de control

En el programa de ajustes de instalación, cambiar del símbolo parpadeante **CAL** a los símbolos de los diferentes

modos de control, girando hacia abajo (ver también la Fig. ③).

Pulsar para aceptar. **PID**  (ajuste de fábrica) parpadea. Pulsar para aceptar (Fig. 3) o continuar girando hacia arriba para seleccionar uno de los siguientes modos de control:

, **PID 6**, **PID 12** o **PID** . Pulsar para aceptar el modo de control requerido.

Abajo se ofrece una breve descripción de los modos de control (ver también la Fig. ④).

PID  **Self-learning**, control autoadaptativo:
Apropiado para todas las aplicaciones estándar (ajuste de fábrica).

PID 12 Sistemas de control normal:
Para lugares con variaciones normales de temperatura.

PID 6 Sistemas de control rápido:
Para lugares con variaciones importantes de temperatura.

 Sistemas de control difícil:
Controlador de 2-puntos con un diferencial de conmutación de 0.5 °C.

4.2.4 Modo protección antihielo

Utilizar el selector de modo de funcionamiento  para seleccionar el símbolo  (ver también la Fig. ⑤). Si se necesita cambiar el valor estándar de 5 °C, la consigna de protección antihielo  debe cambiarse vía el menú de temperatura **T** (ver Instrucciones de Manejo).

5. Sustitución del controlador

Proceder según la Fig. G.

6. Verificación de funciones

- a) Verificar la pantalla. Si no hay pantalla, verificar el correcto contacto y posición de las pilas.
- b) Modo confort 
- c) Seleccionar el menú de temperatura **T** y ajustar la consigna de temperatura  en 29 °C (ver Instrucciones de Manejo)
- d) El relé debe estar energizado y por lo tanto la unidad de regulación activada en un minuto. El símbolo  aparece en la pantalla. Si no es éste el caso:

- Verificar la unidad de regulación y el cableado
 - La temperatura ambiente puede ser superior a 29 °C
- e) Reajustar la temperatura de consigna **T** en el valor inicial (valor estándar 19 °C o ajuste individual)
- f) Se selecciona el modo de operación requerido

7. Reset

Parámetros introducidos por el usuario:

Pulsar el botón que hay en la abertura trasera durante al menos un segundo: esto modifica los parámetros introducidos por el usuario a sus valores por defecto de fábrica (los parámetros de instalación no se modifican). El reloj arranca a las 12:00. Durante el tiempo de reajuste, se iluminan todos los segmentos de la pantalla, posibilitando su verificación.

Todos los parámetros introducidos por el usuario más los parámetros de instalación:

Pulsar el botón que hay en la abertura trasera al tiempo que los botones más frío (-) y más calor (+) durante al menos un segundo. Tras este reajuste, los parámetros de fábrica volverán a cargarse (ver también ajustes de fábrica en las Instrucciones de Manejo).

8. Notas

- REV12 es un controlador electrónico de temperatura con programación diaria.
- El controlador está conforme con "Software Class A" y se utiliza en situaciones de polución "normal".
- Si la habitación de referencia está equipada con válvulas termostáticas de radiador, éstas deben estar en posición totalmente abierta
- Garantizar que se cumplen las normas locales para instalaciones eléctricas

nl Inbedrijfstelling


1. Montage

Het apparaat van de sokkel afnemen. Handelen volgens afb. A. Zie voor montage afb. B en C. (zie ook de aanwijzingen voor montage)

2. Bedrading controleren

Een mogelijke aansluiting is weergegeven in hoofdstuk "Aansluitschema's", echter bij veel ketels kan L en L1 rechtstreeks op de thermostaatklemmen van de ketel worden aangesloten. Zie ook afb. D en E

Aanwijzing: geen gevlochten draad gebruiken, alleen massief draad of gevlochten draad met adereindhulzen.



3. Isolatiestrook verwijderen

Zodra de zwarte isolatiestrook van het batterijcontact wordt verwijderd, is het apparaat in bedrijf. Zie ook afb. F.

4. Configuratie

4.1 Toegang tot het installateursniveau

Door het gelijktijdig indrukken van de verwarmings- en koeltoets, evenals het rollen van de rolschakelaar, eerst weg van de display en vervolgens er naar toe, wordt het installateursniveau vrijgegeven. Zie ook afb. H.

4.2 Diverse functies

4.2.1 Opnemer kalibreren

Na het activeren van het installateursniveau, knippert het symbool **CAL**. Door op de rolschakelaar te drukken, knippert de actueel gemeten temperatuur en deze kan nu door van of naar de display te rollen met max. ± 2 °C opnieuw worden gecalibreerd. De waarde opslaan met een druk op de roltoets (zie ook afbeelding ①)

4.2.2 Begrenzing van de gewenste waarde

2 Instelmogelijkheden

°C 5..29 of °C 16..29

Op het installateursniveau kan van het **CAL**- symbool met een rolbeweging richting de display worden doorgestapt naar het begrenzingssymbool voor de gewenste waarde.

Door indrukken bevestigen. 5...29 °C knippert (fabrieksinstelling). Door in te drukken bevestigen of met een rolbeweging verder gaan. De instelling 16...29 °C knippert.

Door in te drukken bevestigen (zie ook afbeelding ②).

4.2.3 Regelgedrag

Op het installateursniveau kan van het **CAL**- symbool met verschillende rolbewegingen van de display af worden doorgestapt naar de symbolen van verschillende

regelalgoritmen (zie ook afbeelding ③).

Door in te drukken bevestigen. **PID** (fabrieksinstelling) knippert. Door in te drukken bevestigen of met een rolbeweging richting display het volgende regelgedrag kiezen:

, **PID 6**, **PID 12** of **PID** . Gewenst regelgedrag door indrukken bevestigen.

Zie hierna voor de beschrijving van het regelgedrag (zie ook afbeelding ④)

PID **Self learning** Adaptieve regeling: voor alle toepassingen (fabrieksinstelling)

PID 12 Normaal regeltraject: voor toepassingen op plaatsen met normale temperatuurschommelingen.

PID 6 Snel regeltraject: voor toepassingen op plaatsen met grote temperatuurschommelingen.

Moeilijk regeltraject: zuivere tweepuntsregelaar met 0,5 °C schakeldifferentie.

4.2.4 Vorstbeveiligingsbedrijf

Met de bedrijfswijzeschakelaar op het symbool schakelen (zie ook afbeelding ⑤).

Als de standaardwaarde van 5 °C wordt veranderd, wordt via het temperatuurmenu **T** de gewenste waarde **T** voor vorstbeveiliging veranderd (zie de handleiding voor bediening).

5. Apparaat weer op de sokkel schuiven

Handelen volgens afbeelding G.

6. Functiecontrole

- Weergave controleren. Als er geen weergave verschijnt, moeten de plaatsing en de functie van de batterijen worden gecontroleerd
- Bedrijfswijze comfort 
- Met het temperatuurmenu **T** de gewenste temperatuurwaarde **T**  instellen op 29 °C (zie de handleiding voor bediening)
- Het relais en daarmee het instelapparaat moeten na minstens een minuut schakelen. Het symbool  verschijnt op de display. Als dit niet het geval is:
 - De instelling en de bedrading controleren
 - Eventueel is de ruimtetemperatuur hoger dan 29 °C
- Gewenste temperatuurwaarde **T**  weer terugzetten naar de oorspronkelijke waarde (standaardwaarde 19 °C of eigen instelling)
- Gewenste bedrijfswijze kiezen.

7. Reset

Door de gebruiker gedefinieerde gegevens:

De toets achter de naaldopening minstens een seconde indrukken:

daardoor worden de voor de gebruiker specifieke

instellingen teruggezet op hun standaardwaarden (de "Instellingen van de installateur" blijven onveranderd). De klok begint bij 12:00. Tijdens de resettijd branden alle weergavevelden van de display en kunnen worden gecontroleerd.

Alle door de gebruiker gedefinieerde gegevens plus de instellingen van de installateur:

de toets achter de naaldopening, samen met de toets voor warmer en kouder minstens een seconde indrukken.

Na deze reset worden de fabrieksinstellingen opnieuw geladen (zie ook de sectie "Fabrieksinstellingen" in de handleiding voor de bediening).

8. Aanwijzingen

- De REV12 is een elektronische ruimtetemperatuur-regelaar met dagschakelklok.
- De regelaar behoort tot de softwareklasse A en is geconstrueerd voor gebruik in een omgeving met normale vervuilingsgraad.
- Als in de referentieruimte thermostatische radiator-afsluiters zijn geïnstalleerd, moeten deze volledig worden geopend.
- De plaatselijke voorschriften voor elektrische installaties dienen in acht te worden genomen.

SV Igångkörning


1. Montering

Demontera apparaten från sockeln, procedur enligt bild A. För montering bilder B och C (Se även avsnitt Montering).

2. Kontrollera den elektriska inkopplingen

Anslutningar se avsnitt "Kopplingsscheman. Se bild D och E.

Anm.: Använd inte litstrådar utan endast massiv tråd eller litstrådar med ändhylsa.



3. Ta bort isolerpapperet

När det svarta isolerpapperet avlägsnas från batterikontakten inkopplas apparaten. Se även bild F.

4. Konfiguration

4.1 Tillträde till värmeinstallatörsnivå

Genom samtidig intryckning av varmare- och kallareknappen samt genom att först rulla bort och sedan mot displayen med rullväljaren aktiveras värmeinstallatörsnivån. Se även bild H.

4.2 Diverse funktioner

4.2.1 Kalibrering av givare

Efter aktivering av värmeinstallatörsnivån blinkar symbolen **CAL**. Genom att trycka på rullväljaren blinkar den aktuellt avkända temperaturen och kan då kalibreras på nytt med max. ± 2 °C genom att rulla mot eller från displayen. Spara inmatningen genom att trycka på rullväljaren (se även illustration ).

4.2.2 Begränsning av börvärde

2 inställningsmöjligheter

 5..29 eller  16..29

På värmeinstallatörsnivå finns möjlighet att växla från **CAL**-symbolen till symbolen för börvärdebegränsning med en rullrörelse mot displayen.

Bekräfta med en tryckning. 5...29 °C blinkar (fabriksinställning). Bekräfta med en tryckning eller fortsätt med en rullrörelse.
Inställning 16...29 °C blinkar.

Bekräfta med en tryckning (se illustration ).

4.2.3 Reglerverkan

På värmeinstallatörsnivå finns möjlighet att med en rullrörelse bort från displayen växla från den blinkande **CAL**-symbolen till symbolen för olika regleralgoritmer. (Se även illustration ).

Bekräfta med en tryckning. **PID**  (fabriksinställning) blinkar. Bekräfta med en tryckning eller välj med varje ytterligare rullrörelse mot displayen följande reglerverkan:

 , **PID 6**, **PID 12** eller **PID**  Bekräfta önskad reglerverkan genom en tryckning.

Beskrivning av reglerverkan se nedan.

(Se även illustration ).

PID  **Self learning** Adaptiv reglering:
För alla applikationer (fabriksinställning).

PID 12 Normala reglerobjekt:
För applikationer med normala temperaturvariationer.

PID 6 Snabba reglerobjekt:
För applikationer med stora temperaturvariationer.

 Svåra reglerobjekt:
Standard tvåläges regulator med 0,5 °C kopplingsdifferens.

4.2.4 Frysskyddsdrift

Välj symbol  med driftprogramväljare  (se illustration ).

Om standardvärdet 5 °C skall ändras, sker ändring av frysskyddsbörvärde **T**  via temperaturmenyn **T** (se betjäningssinstruktion).

5. Skjut tillbaka apparaten på sockeln

Procedur enligt bild G.

6. Funktionskontroll

- Kontrollera displayen. Om ingen indikering visas skall inbyggnaden och batteriernas funktion kontrolleras.
- Driftsätt Komfort 
- Sätt temperaturbörvärde  på 29 °C via temperaturmeny T (se betjäning sinstruktion).
- Reläet och således styrdonet måste aktiveras senast efter 1 minut. Symbolen  visas i displayen. Om så inte är fallet:
 - Kontrollera den elektriska inkopplingen och styrdonet.
 - Eventuellt är rumstemperaturen högre än 29 °C
- Återställ börvärdestemperatur  till det ursprungliga värdet (standardvärde 19 °C eller egen inställning).
- Välj önskat driftsätt

7. Återställning

Användardefinierade data:

Tryck knappen bakom nålöppningen i min. en sekund: Därigenom återställs de användarspecifika inställningarna till sina standardvärden (inställningarna för "Värmeinstallatör" kvarstår oförändrade). Klockan startar 12:00. Under återställningstiden lyser samtliga indikeringsfält i displayen som då kan kontrolleras.

Alla användardefinierade data plus inställningar för värmeinstallatör:

Tryck knappen bakom nålöppningen samtidigt med varmare- och kallareknappen i min. en sekund. Efter denna Reset laddas **fabriksinställningarna** på nytt (se även avsnitt "Fabriksinställningar" i betjäning sinstruktionen).

8. Anmärkning

- REV12 är en elektronisk rumstemperaturregulator med dygnsprogram.
- Regulatorn tillhör programstandard A och är avsedd för användning i en miljö med normal nedsmutsningsgrad.
- Om referensrummet är utrustat med termostatterventiler skall dessa låsas i helt öppet läge.
- Lokala föreskrifter för elektriska installationer skall beaktas.

da Idriftsættelse


1. Montering

Fjern apparatet fra bundpladen som vist på ill. A. For montering, se ill. B og C (se også Montering)

2. Kontroller eltilslutning

Tilslutningerne fremgår af kapitel "Tilslutningsdiagram". Se også ill. D og E.

OBS! Brug ikke flertrådsledere, kun massive ledere eller flertrådsledere med ledningstyler.



3. Fjern isoleringsstrimmel

Så snart den sorte isoleringsstrimmel fjernes fra batterierne, kobles apparatet ind. Se også ill. F.

4. Konfiguration

4.1 Adgang til installatørniveauet

Ved at trykke samtidig på tasterne for varmere / koldere samt rulle funktionsvælgeren først bort fra displayet og derefter mod displayet frigives installatørniveauet. Se også ill. H.

4.2 Diverse funktioner

4.2.1 Kalibrering af føler

Efter aktivering af installatørniveauet blinker **CAL**-symbolet. Ved at trykke på rulle funktionsvælgeren blinker den aktuelt målte temperatur og kan nu omkalibreres med max. ± 2°C ved at rulle mod displayet eller bort fra displayet. Gem indkodningen ved et tryk på funktionsvælgeren (se også fig. ①).

4.2.2 Setpunktsbegrænsning

2 indstillingsmuligheder

 5..29 eller  16..29

På installatørniveauet kan der skiftes fra det blinkende **CAL**-symbol til setpunktsbegrænsningssymbolet ved at rulle mod displayet.

Tryk for at acceptere. 5...29 °C blinker (fabriksindstilling). Tryk for at acceptere eller rul videre. Indstilling 16...29°C blinker.

Tryk for at acceptere (se også fig. ②).

4.2.3 Reguleringsform

På installatørniveauet kan der skiftes fra det blinkende **CAL**-symbol til de forskellige reguleringsalgoritmer ved at rulle bort fra displayet (se også fig. ③).

Tryk for at acceptere. **PID**  (fabriksindstilling) blinker. Tryk for at acceptere eller rul videre mod displayet for at vælge en af følgende reguleringsformer:

, **PID 6**, **PID 12** eller **PID** . Tryk for at acceptere den ønskede reguleringsform.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af reguleringsformerne (se også fig. ④).

PID  **Self learning** Adaptiv regulering:
For alle applikationer (fabriksindstilling).

PID 12 Normal varmpåvirkning:
For applikationer på steder med normale temperatursvingninger.

PID 6 Hurtig varmpåvirkning:
For applikationer på steder med store temperatursvingninger.

 Træg varmpåvirkning:
Ren on/off-regulator med 0,5°C koblingsdifferens.

4.2.4 Frostbeskyttelse

Med programvælgeren  vælges symbol  (se også fig. 5).

Hvis standardværdien på 5°C skal ændres, skal setpunktet **T** for frostbeskyttelse ændres via temperaturmenuen **T** (se betjeningsvejledningen).

5. Sæt apparatet tilbage på bundpladen

Fremgangsmåden er vist på ill. G.

6. Funktionskontrol

- Check displayet. Er der ingen indikering, kontrolleres batterierne for korrekt isættelse og funktion.
- Komfortprogram 
- Via temperaturmenu **T** indstilles setpunktet **T**  for temperatur til 29°C (se betjeningsvejledning).
- Relæet og dermed manøvreorganet skal koble senest efter et minut. Symbolet  kommer frem på displayet. Er dette ikke tilfældet:
 - Kontroller manøvreorgan og tilslutning
 - Rumtemperaturen er eventuelt højere end 29°C.
- Reset igen setpunktet **T**  for temperatur til den oprindelige værdi (standardværdi 19°C eller egen indstilling).

f) Vælg det ønskede program.

7. Reset

Brugerdefinerede data:

Hold tasten bag åbningen nede i mindst ét sek.: Derved stilles de brugerspecifikke indstillinger tilbage til standardværdierne (installatørindstillingerne ændres ikke). Uret begynder ved 12:00. Mens resettet står på, lyser alle displayfelter og kan således kontrolleres.

Alle brugerdefinerede data plus installatørindstillinger:

Hold tasten bag åbningen samt tasterne for varmere / koldere nede i mindst ét sek.

Efter dette reset genindlæses fabriksindstillingerne (se også afsnit "Fabriksindstillinger" i betjeningsvejledningen).

8. Bemærkninger

- REV12 er en elektronisk rumtemperaturregulator med døgnkontaktur.
- Regulatoren hører til softwareklasse A og er beregnet til brug i omgivelser med normal forureningsgrad.
- Hvis der i referencerummet er installeret radiatortermostater, skal disse åbnes fuldstændigt.
- Stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes.

hu Üzembe helyezés


1. A készülék falra szerelése

Távolítsa el a készüléket az aljzattól az A ábrának megfelelően. A szerelés menetét a B és C ábra szemlélteti (oldalon található ábra alapján célszerű kiválasztani).

2. A villamos bekötés ellenőrzése

Lásd a villamos bekötési rajzokat, valamint a D és E ábrákat.

Megjegyzés: ne használjon sodort vezetékét csak tömör -, vagy hüvelyezett végű vezetékét.



3. A szigetelőszalag eltávolítása

A készülék az elemek érintkezőjén lévő fekete szigetelőszalag eltávolításával működni kezd. (lásd az F ábrát).

4. Konfigurálás

4.1 Az üzembe helyezői paraméterek elérése

Az üzembe helyezői paraméterek eléréséhez tartsa egyszerre lenyomva a „melegebb” és „hidegebb” gombokat, miközben a tekerőgombot lefelé majd felfelé forgatja, ezután engedje el a gombokat (lásd a H ábrát).

4.2 Funkciók

4.2.1 A hőérzékelő kalibrálása

Az üzembe helyezői paraméterek elérésével a **CAL** szimbólum villogni kezd. A tekerőgomb megnyomásával a mért hőmérséklet jelenik meg és villog, mely most a tekerőgomb le/föl forgatásával maximum $\pm 2^\circ\text{C}$ -al kalibrálható. Az új érték tárolásához nyomja meg a tekerőgombot (lásd az ①-es ábrát).

4.2.2 Hőmérsékleti érték korlátozás

Két hőmérsékleti tartományból lehet választani :

$^\circ\text{C}$ 5..29 vagy $^\circ\text{C}$ 16..29

Az üzembe helyezői szinten a tekerőgomb forgatásával a kijelző felé váltson a villogó **CAL** szimbólumról a hőmérsékleti tartományra.

Nyomja meg a tekerőgombot. Az 5...29 $^\circ\text{C}$ szimbólum villogni kezd (gyári beállítás). Nyomja meg a tekerőgombot az érték elfogadásához, vagy forgassa tovább. A 16...29 $^\circ\text{C}$ szimbólum kezd el villogni.

Nyomja meg a tekerőgombot az érték elfogadásához (lásd a ②-es ábrát).

4.2.3 Szabályozási jelleg

Az üzembe helyezői szinten a tekerőgomb forgatásával váltson a villogó **CAL** szimbólumról a különféle

szabályozási jellegek szimbólumaira (lásd a ③-as ábrát).

Nyomja meg a tekerőgombot. A **PID**  szimbólum villogni kezd (gyári beállítás). Az elfogadáshoz nyomja meg a tekerőgombot (3-as ábra), vagy forgassa tovább a tekerőgombot a kívánt szabályozási jelleg kiválasztásához az alábbiak szerint :

, **PID 6**, **PID 12** vagy **PID** . Nyomja meg a tekerőgombot a kívánt jelleg kiválasztásához. Az alábbiakban olvasható a szabályozási jellegek rövid leírása (kiegészítésül lásd a ④-es ábrát).

PID  **Öntanuló szabályozás (Self-learning) :**
Javasolt a legtöbb alkalmazáshoz (gyári beállítás)

PID 12 Normál rendszerekhez :
Átlagos hőmérsékleti változású rendszerekhez

PID 6 Gyors rendszerekhez :
Olyan helyiségekben javasolt, ahol jelentős hőmérséklet változások lépnek fel

 Nehezen szabályozható rendszerekhez :
2-pont szabályozás 0.5 $^\circ\text{C}$ -os hiszterézissel

4.2.4 Fagyvédelem

Az üzemmód választó nyomógomb  segítségével válassza ki a  szimbólumot (lásd az ⑤ -ös ábrát). Ha a gyárilag beállított 5°C-os fagyvédelmi értéket kívánja megváltoztatni, akkor a fagyvédelmi  hőmérsékletet a T menüben állíthatja be (lásd a használati utasítást).

5. A szabályozó rögzítése a hátlapon

A rögzítést a G ábra alapján lehet elvégezni.

6. Működés ellenőrzés

- Ellenőrizze a kijelzőt. Ha nincs megjelenített adat, ellenőrizze az elemeket és polaritásukat
- Válassza ki a folyamatos komfort  üzemmódot
- Válassza ki a T menüt és állítsa a  hőmérsékletet 29 °C-ra (lásd a használati utasítást)
- A relének 1 percen belül aktivizálódni kell, vagyis a beavatkozásszerv (pl.: kazán) aktivizálódik. A láng szimbólum  megjelenik a kijelzőn. Ellenkező esetben :
 - Ellenőrizze a huzalozást
 - A mért hőmérséklet 29 °C fölött van
- Állítsa vissza a  hőmérsékletet az eredeti értékre (gyáriérték 19 °C, vagy igény szerint)

f) Válassza ki a kívánt üzemmódot

7. Gyári alapértékek visszaállítása

Végfelhasználói paraméterek :

Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a 'Reset' gombot a készülék hátoldalán, ezzel visszaállítja a gyári alapértékeket (az üzembe helyezési szint beállításai nem változnak). Az óra 12:00-ra áll vissza. A 'Reset' funkcióval a kijelzőn rövid időre az összes szimbólum megjelenik.

Végfelhasználói paraméterek és üzembe helyezési paraméterek együtt :

Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a 'Reset' gombot a készülék hátoldalán a 'plusz' és 'mínusz' gombokkal együtt. Ezután a **gyári beállítások** állnak vissza (lásd a "Gyári alapértékek" fejezetet a kezelési utasításban).

8. Megjegyzések

- A REV12 egy elektronikus napi programos helyiség-hőmérséklet szabályozó
- A szabályozó megfelel az "A szoftver osztálynak" és "normál" szennyezettségű környezetnek
- Amennyiben a referencia helyiség radiátorai termosztatikus szelepekkel vannak ellátva, úgy azokat a teljesen nyitott helyzetbe kell állítani
- A huzalozásra vonatkozó helyi előírásokat figyelembe kell venni

pl Uruchomienie

1. Montaż


Zdjąc regulator z podstawki i postępować zgodnie z rysunkiem A.

Sposób montażu – patrz rysunki B i C oraz „Uwagi montażowe”.

2. Sprawdzić okablowanie

Połączenia elektryczne – patrz: „Schemat połączeń” (oraz rysunki D i E).

Uwaga: nie stosować plecionych przewodów, lecz kable stałe bądź plecione z końcówkami.



3. Usunąć paski izolacyjne baterii

Po usunięciu czarnych pasków izolacyjnych z biegunów baterii regulator rozpocznie pracę (patrz też rysunek F).

4. Konfiguracja

4.1 Dostęp do poziomu instalatora

Poziom instalatora zostanie uaktywniony po jednoczesnym przyciśnięciu przycisków ciepłej i chłodniejszej oraz przekręceniu rolki nastaw w dół, a następnie w górę (patrz też rysunek H).

4.2 Funkcje

4.2.1 Kalibracja czujnika temperatury

Przy uaktywnionym poziomie instalatora na wyświetlaczu miga symbol **CAL**. Po przyciśnięciu rolki nastaw bieżąca zmierzona wartość temperatury w pomieszczeniu zaczyna migać i może być wówczas skorygowana o maksymalnie ± 2 °C przez obrócenie rolki nastaw. Po zakończeniu kalibracji, należy ponownie przycisnąć rolkę nastaw aby zapamiętać dokonaną zmianę (patrz też rysunek ①).

4.2.2 Ograniczenie wartości zadanej

Do wyboru są dwie możliwości:

 5..29 lub  16..29

Na poziomie instalatora, obrócić rolkę nastaw w górę, co spowoduje zmianę migającego symbolu **CAL** na symbol ograniczenia wartości zadanej.

Przycisnąć rolkę aby zaakceptować. Zacznie migać 5...29 °C (nastawa fabryczna). Przycisnąć rolkę aby zaakceptować lub dalej ją obracać.

Zacznie migać nastawa 16...29 °C. Przycisnąć rolkę aby zaakceptować (patrz też rysunek ②).

4.2.3 Parametry regulacji

Na poziomie instalatora, obrócić rolkę nastaw w dół, co spowoduje zmianę migającego symbolu **CAL** na symbol parametrów regulacji (patrz też rysunek ③).

Przycisnąć rolkę aby zaakceptować. Zacznie migać

PID  (nastawa fabryczna). Przycisnąć aby zaakceptować (rysunek 3) lub obracać ją w górę, aż do wybrania jednego z poniższych trybów regulacji:

, **PID 6**, **PID 12** lub **PID** . Przycisnąć rolkę aby zaakceptować wybrany tryb regulacji.

Poniżej podano krótki opis każdego z trybów (patrz też rysunek ④).

PID  **Samouczący**, regulacja adaptacyjna:
Do wszystkich standardowych zastosowań (nastawa fabryczna).

PID 12 Normalne obiekty regulacyjne:
Do obiektów regulacyjnych z normalnymi wahaniami temperatury.

PID 6 Szybkie obiekty regulacyjne:
Do obiektów regulacyjnych ze znacznymi wahaniami temperatury.



Trudné objekty regulačné:
regulator proporcionálny dwustupňový
s hystereziou 0,5 °C.

4.2.4 Tryb zabezpečenia pred zamrazaním

Príčkami výberu režimu práce  vybrať symbol  (pozrite tiež obrázok ⑤). Ak nastane potreba zmeny štandardnej hodnoty 5 °C, hodnota zadanej teploty zabezpečenia pred zamrazaním  musí byť zmenená prostredníctvom menu teploty **T** (pozrite Inštrukcia obsluhy).

5. Zdemontovanie regulátora z podstavu

Postupovať podľa obrázku G.

6. Skontrolovanie správneho fungovania

- Skontrolovať displej. Ak nič nie je osvetlené, skontrolovať batérie a správne ich nainštalovanie.
- Režim komfortu .
- Vybrať menu teploty **T** a nastaviť hodnotu zadanej teploty  na 29 °C (pozrite Inštrukcia obsluhy).
- Indikátor musí byť napájaný, a týmto zariadením vykonávané zapnuté cez minútu. Na displeji sa objaví symbol plameňa . Ak nie je, potom:
 - Skontrolovať zariadenie vykonávané a káblovanie.
 - Skontrolovať, či teplota v miestnosti nie je vyššia ako 29 °C.
- Prívrótiť prvotnú hodnotu zadanej teploty  (štandardne 19 °C alebo hodnota nastavená používateľom).
- Vybrať požadovaný režim práce.

7. Reset

Kasovanie nastavení používateľa:

Stlačíte tlačidlo v otvoru cez čo najmenej 1 sekundu: spôsobuje to vrátenie hodnôt výrobných nastavení používateľa (nastavenia inštalátora nie podliehajú zmene). Hodinár je nastavený na 12:00. Počas operácie resetovania všetky polia displeja zapália sa, čo umožní skontrolovať displej.

Kasovanie všetkých nastavení používateľa a inštalátora:

Stlačíte tlačidlo v otvoru a tlačidlá horúcej a chladnej cez čo najmenej 1 sekundu. Po resetovaní vrátené zostanú nastavenia výrobné (pozrite tiež oddiel „Nastavenia výrobné“ v Instrukcii obsluhy).

8. Uváženia

- REV12 je elektronickým regulátorom teploty v miestnosti s denným programom.
- Regulator spĺňa požiadavky pre zariadenia triedy A a môže byť používaný v normálnych podmienkach prevádzky.
- Keďže v referenčnej miestnosti nainštalované sú termostatické ventily, nastaviť je v polohe úplného otvorenia.
- Pre diaľkové ovládanie T1 / T2 musí byť dodaný oddelený kábel ekranovaný.
- Uistiť sa, či boli splnené miestne požiadavky týkajúce sa inštalácie elektrických.

CS Uvedení do provozu


1. Montáž

Přístroj sejměte ze soklu, postupujte podle obrázku A. K obrázkům B a C viz. montážní pokyny.

2. Kontrola zapojení

Připojení je popsáno v kapitole "Schéma připojení". Viz. také obrázek D a E.

Pokyny: Konce lankového kabelu opatřete dutinkou, případně použijte drát.



3. Odstranění izolačního pásu

Jakmile je odstraněn izolační páska z kontaktu baterií, přístroj se uvede do provozu. Viz. také obrázek F.

4. Konfigurace

4.1 Vstup na úroveň pro odborníka na topení

Současným stisknutím tlačítka vytápění a chlazení a rolováním rolovacího tlačítka nejdříve směrem od displeje a pak směrem k displeji je umožněn vstup na úroveň pro odborníka na topení. Viz. také obrázek H.

4.2 Různé funkce

4.2.1 Kalibrace čidla

Po aktivaci úrovně pro odborníka na topení bliká symbol **CAL**. Stisknutím rolovacího tlačítka bliká aktuální měřená teplota a je možné ji kalibrovat rolováním směrem k nebo

od displeje o max. ± 2 °C. Zadání se uloží stiskem rolovacího tlačítka (viz. také zobrazení ①).

4.2.2 Omezení žádané teploty

2 možnosti nastavení

 5..29 nebo  16..29

Na úrovni pro odborníka na topení je možné rolováním proti displeji změnit blikající symbol **CAL** na symbol omezení žádané teploty.

Stiskem se volba potvrdí. Bliká 5..29 °C (tovární nastavení). Stiskem se potvrdí nebo se vybere dalším rolováním druhé nastavení. Bliká nastavení 16..29 °C. Stiskem se potvrdí.

4.2.3 Působení regulace

Na úrovni pro odborníka na topení je možné dalším rolováním proti displeji změnit blikající symbol **CAL** na symboly různých algoritmů regulace (viz. také zobrazení ③).

Stiskem se volba potvrdí. Bliká **PID**  (tovární nastavení). Stiskem se potvrdí volba, příp. se postupným rolováním proti displeji volí následující působení regulace:

, **PID 6**, **PID 12** nebo **PID** . Zvolené působení regulace se potvrdí stiskem.

Popis působení regulace je v následujícím odseku (viz. také zobrazení ④).

PID



Self learning Adaptivní regulace:
Pro všechna použití (tovární nastavení).

PID 12 Normální systémy regulace:
Pro použití na místech s normálním kolísáním teploty.

PID 6 Rychlé systémy regulace:
Pro použití na místech s velkým kolísáním teploty.



Těžké systémy regulace:
Vlastní dvoubodový regulátor se spínací diferencí 0,5 °C.

4.2.4 Protimrazová ochrana

Tlačítkem druhu provozu přepněte na symbol (viz. také zobrazení ⑤). Pokud je nutné změnit standardní teplotu 5 °C, žádaná teplota protimrazové ochrany se musí změnit v menu Teplota T (viz. Návod k obsluze).

5. Opětovné nasazení přístroje na sokl

Postupujte podle obrázku G.

6. Kontrola funkcí

- Kontrola zobrazení. Pokud nesvítí žádné zobrazení, zkontrolujte vložení a funkce baterií
- Druh provozu: Komfortní
- Nastavte žádanou teplotu na 29 °C v menu Teplota T (viz. Návod k obsluze)

- Relé a řízená jednotka se musí sepnout do jedné minuty. Na displeji svítí symbol . V opačném případě:
 - zkontrolujte řízenou jednotku a připojení kabelů
 - eventuálně je prostorová teplota vyšší než 29 °C
- Žádanou teplotu vraťte opět na původní hodnotu (standardní teplota 19 °C nebo vlastní nastavení)
- Volba vybraného druhu provozu

7. Reset

Uživatelská nastavení :

Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem nejméně na dobu jedné sekundy: tím jsou přestavena všechna uživatelská nastavení na tovární hodnoty (nastavení pro odborníka na topení zůstanou nezměněna). Čas je nastaven na 12:00. V průběhu resetu se rozsvítí pro kontrolu displeje všechny symboly.

Všechna nastavení včetně odborných nastavení:

Stiskněte tlačítko pod jehlovým otvorem a současně stiskněte tlačítka Plus a Míinus nejméně na dobu jedné sekundy.


8. Pokyny


- REV12 je elektronický regulátor prostorové teploty s denním spínacím programem.
- Regulátor patří do softwarové třídy A a je určen pro použití v prostředí s normálním stupněm znečištění.
- Pokud se v referenční místnosti nacházejí termostatické radiátorové ventily, musí být úplně uzavřeny.
- Musí se dodržovat místní předpisy pro elektrickou instalaci.

Montagehinweise
Indicazione per l'ubicazione
Montering
Zalecenia montażowe

Mounting notes
Emplazamiento
Montering
Montážní pokyny

Indications pour le montage
Montage-aanwijzingen
A telepítés helye

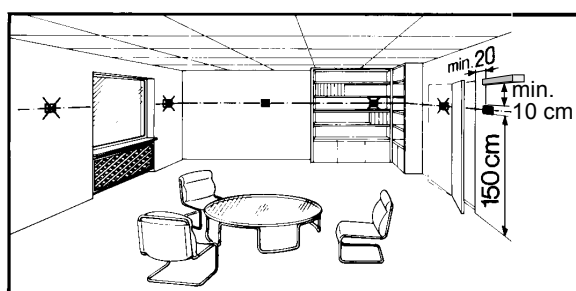

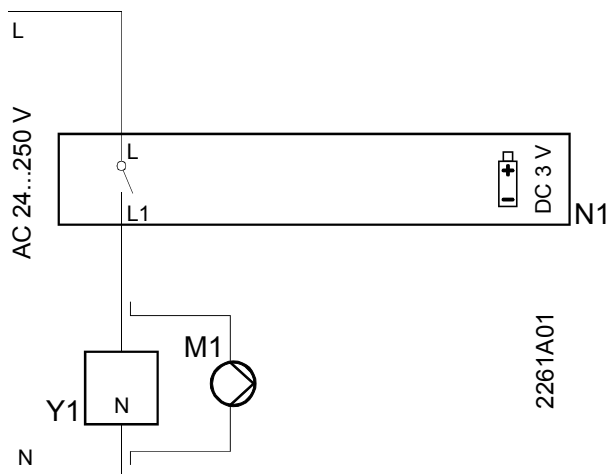

	de	en	fr	it
L	Phase, AC 24 ... 250 V	Live, AC 24 ... 250 V	Phase, AC 24 ... 250 V	fase, AC 24 ... 250 V
L1	Arbeitskontakt, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	N.O. contact, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	Contact travail, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	contatto di lavoro (NO), AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A
M1	Umwälzpumpe	Circulating pump	Pompe de circulation	pompa di circolazione
N	Nullleiter	Neutral conductor	Neutre	Neutro
N1	Regler REV12	Controller REV12	Régulateur REV12	regolatore REV12
Y1	Stellgerät	Actuating device	Appareil d'asservissement	apparecchio da comandare

	es	nl	sv	da
L	Contacto común, AC 24 ... 250 V	Fase, AC 24 ... 250 V	Fas, AC 24 ... 250 V	Fase, AC 24 ... 250 V
L1	Contacto de trabajo, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	Maakcontact, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	Slutande kontakt, AC 24 V...250 V/ 6 (2,5)	Arbejdskontakt AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A
M1	Bomba	Circulatiepomp	Cirkulationspump	Cirkulationspumpe
N	Neutro	Nulleider	Nolledare	Nulleider
N1	Regulador REV12	Regelaar REV12	Regulator REV12	Regulator REV12
Y1	Unidad a controlar	Aangesloten apparaat (bijv. ketel)	Ställdon	Manøvreorgan

	hu	pl	cs
L	Fázis, AC 24 ... 250 V	Zasilanie, faza 24 ... 250 V AC	Fáze, AC 24 ... 250 V
L1	Záróérintkező AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A	Styk normalnie otwarty, faza 24 ... 250 V AC / 6 (2,5) A	Pracovní kontakt, AC 24 ... 250 V / 6 (2.5) A
M1	Keringető szivattyú	Pompa obiegowa	Oběhové čerpadlo
N	Hálózati nullvezeték	Zero zasilania	Nula
N1	REV12 helyiségtermosztát	Regulator REV12	Regulátor REV12
Y1	Beavatkozó (pl. : kazán, zónaszelep, vagy szivattyú)	Urządzenie wykonawcze	Řízená jednotka

Massbilder
Ingombri
Måttuppgifter
Wymiary

Dimensions
Dimensiones
Målskitse
Rozměry

Encombremets
Maatschetsen
Méretek

